






ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

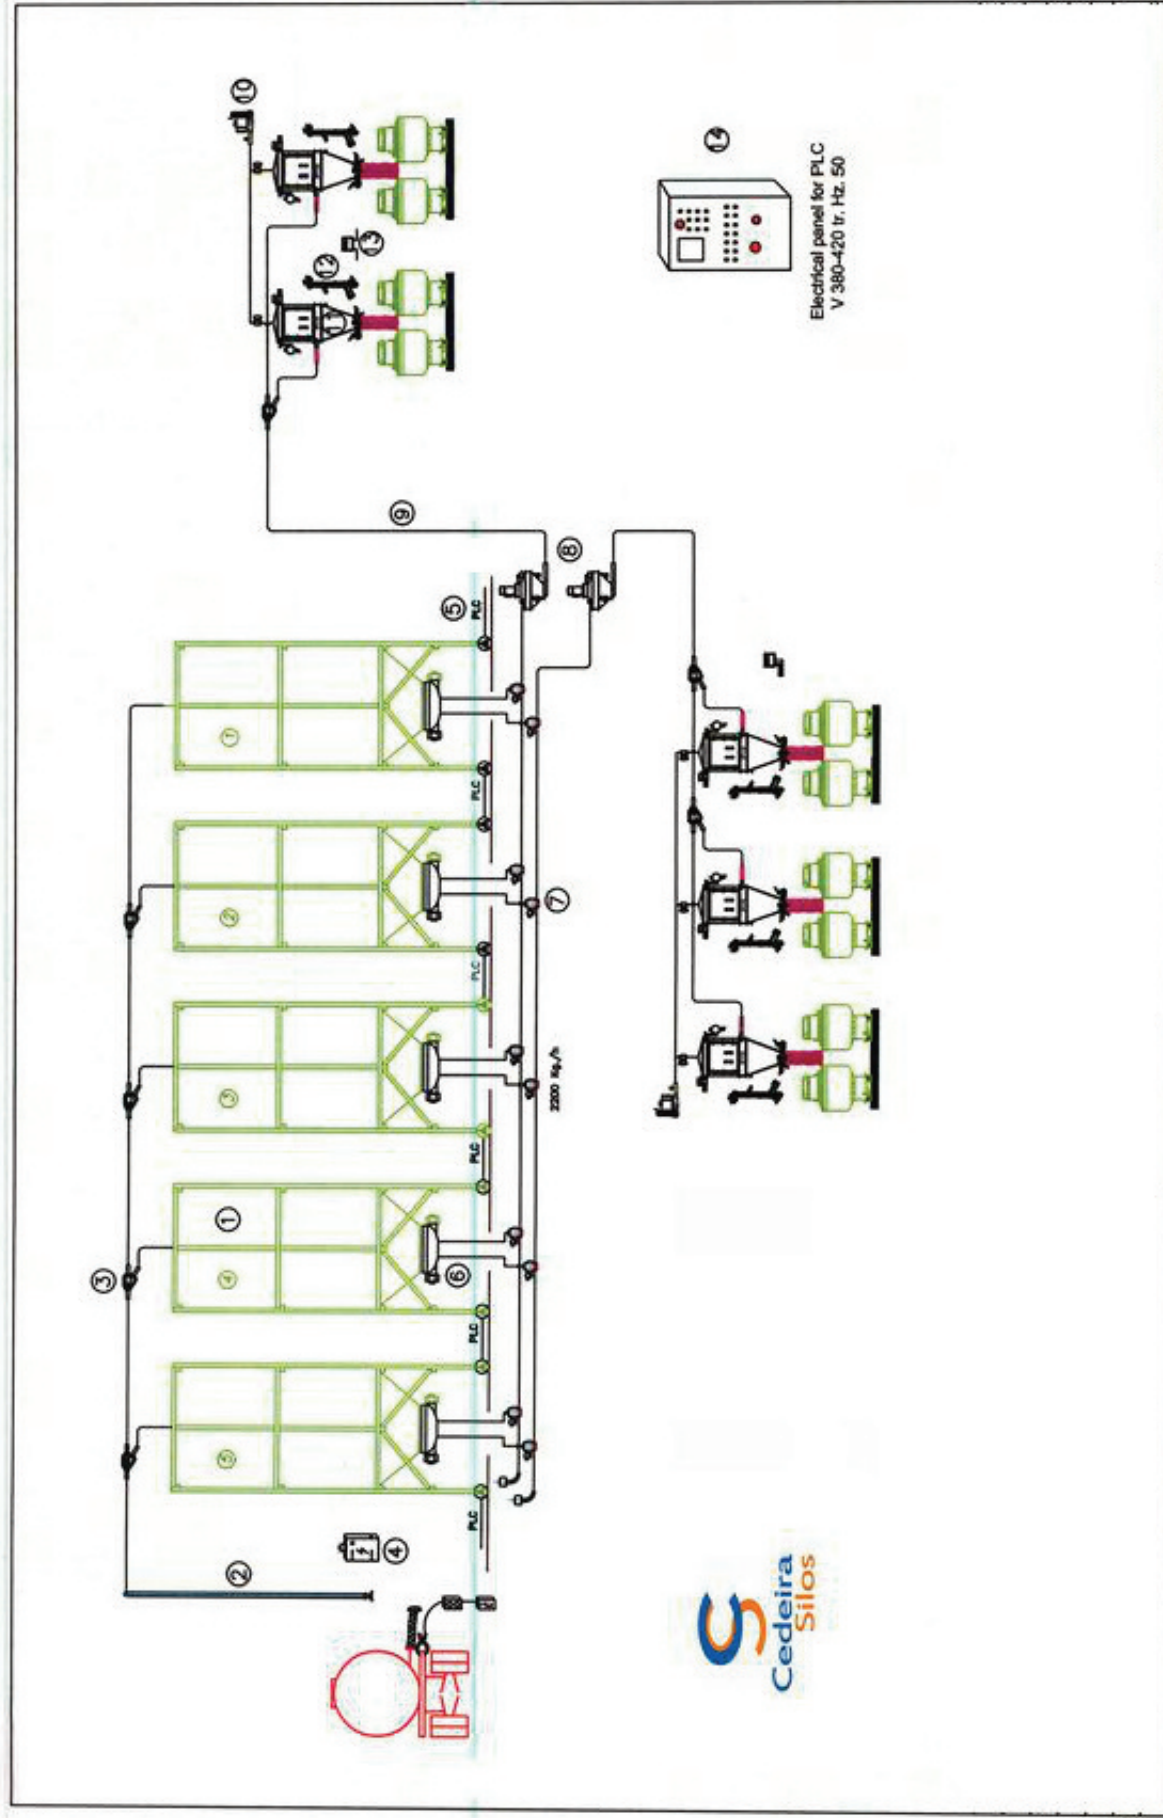

5 silos con vaciasecos
 INSTALACION DE DOSIFICACION DE HARINA, AZUCAR, ALMIDON Y SAL A DOS PUNTOS DE DOSIFICACION CON ALIMENTACION DE

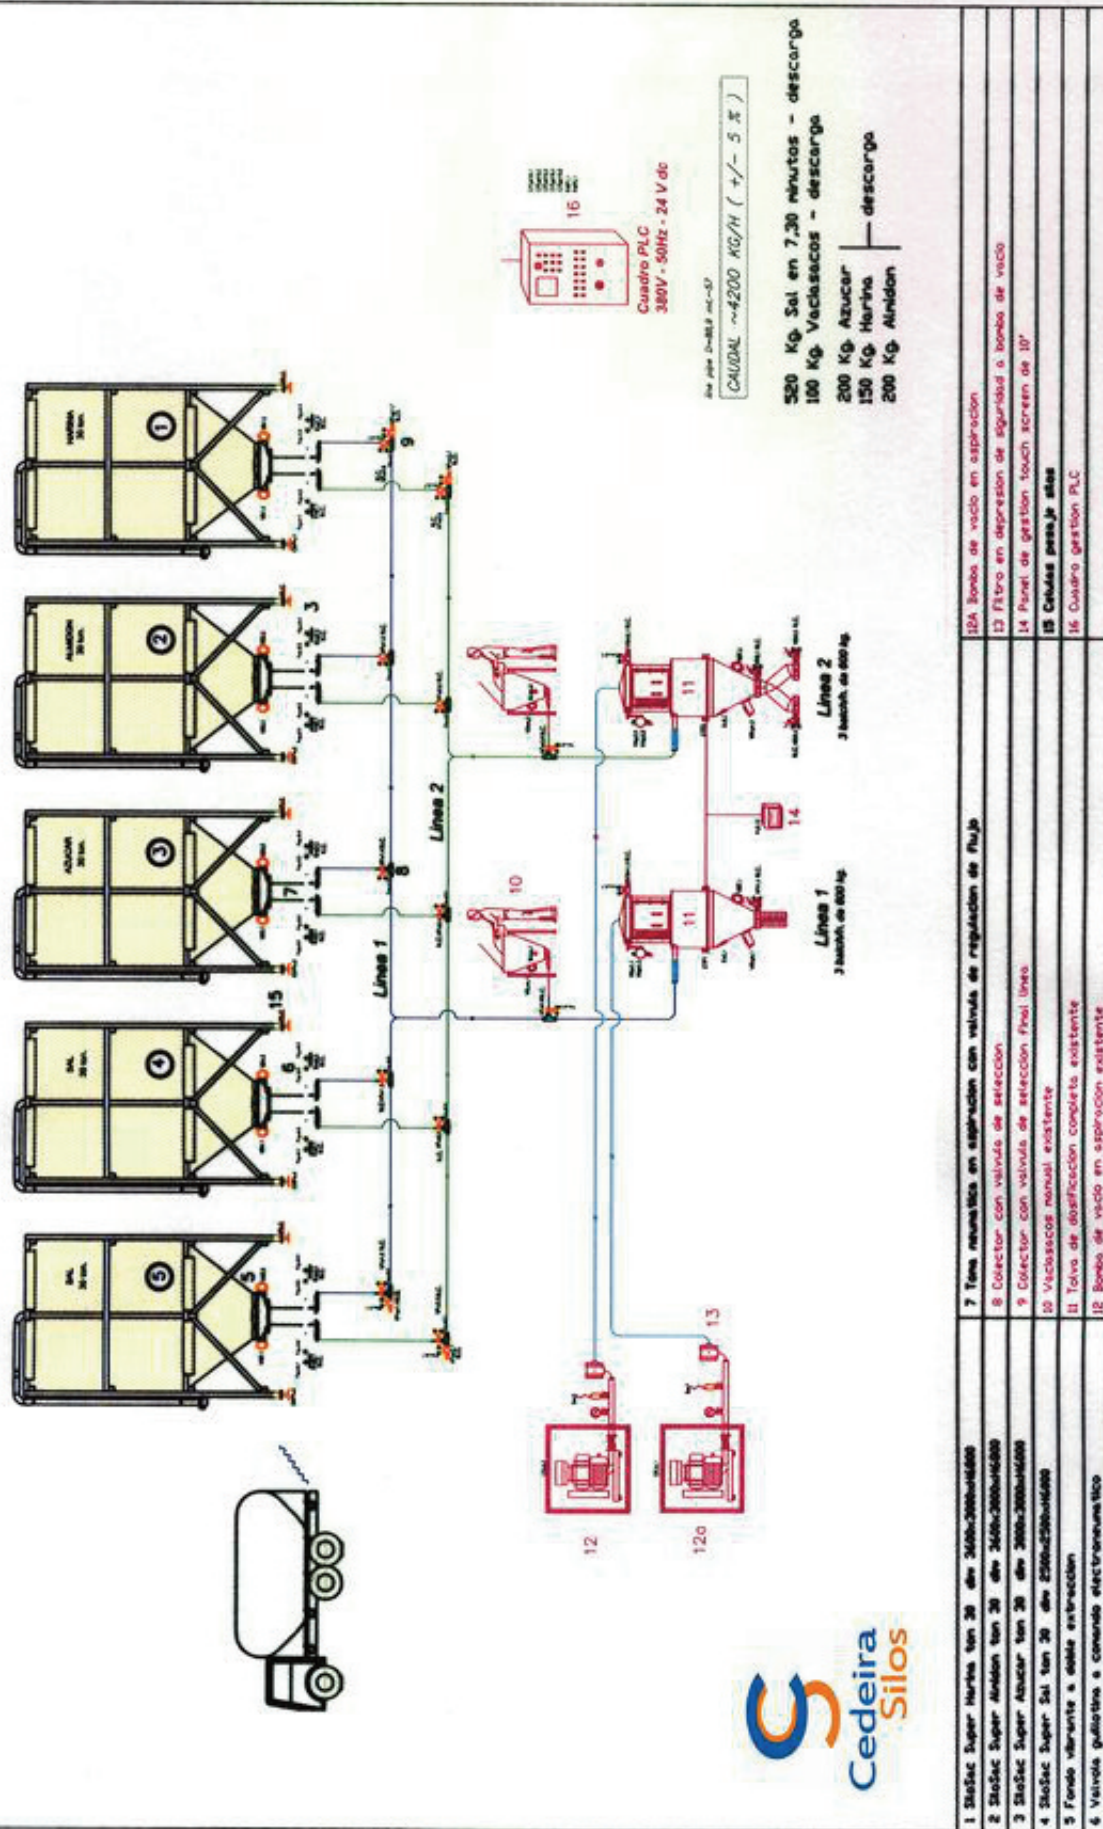

1 silos in tessuto Trevira AT 55 mc. = 33 ton	10 gruppo aspirante bistadio da 11 kw
2 estrattore a fondo vibrante D=900	11 gruppo di scarico automatico a due vite
3 valvola a stella a regolazione con INVERTER	11a deffertizzatore
4 sistema di pesatura silos con min. e max livello	12 centralina elettronica di gestione
5 selaccio a vibrovaglio	13 gruppo dosaggio e miscelazione acqua
6 gruppo a microcomponenti con fondo piano	14 pompa di dosaggio
7 valvola deviatrice pneumatica	15 quadro elettrico general
8 tramoggia di pesatura 400 kg. a tre celle	16 impianto aspirazione polveri
9 filtro autopulente in contropressione	

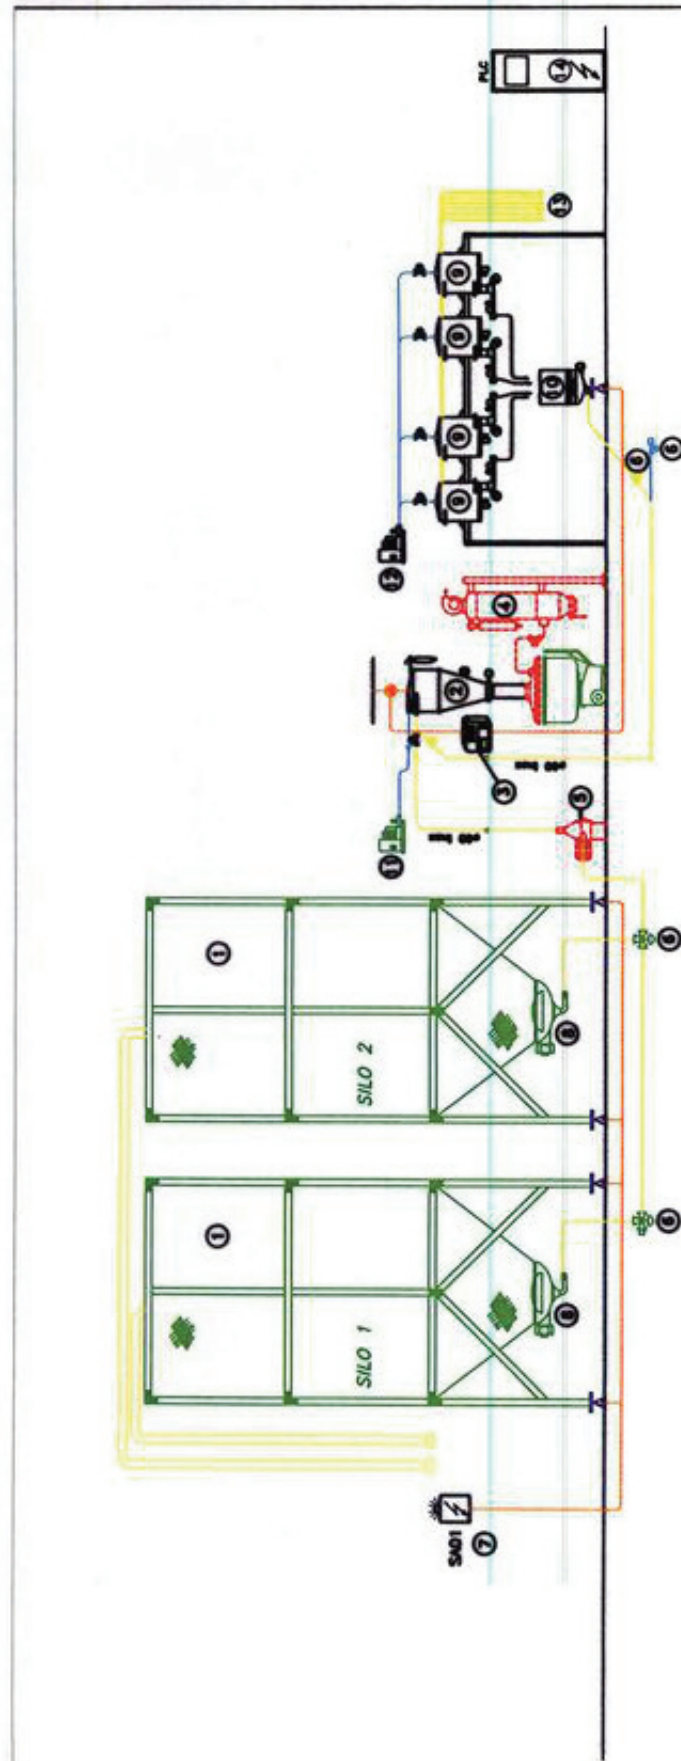

Legenda	Descripción
1	Silo
2	Conveyor
3	Sensor
4	Actuador
5	Alarma
6	Alarma
7	Alarma
8	Alarma
9	Alarma
10	Alarma
11	Alarma
12	Alarma
13	Alarma
14	Alarma

Legenda	Descripción
1	Silo
2	Conveyor
3	Sensor
4	Actuador
5	Alarma
6	Alarma
7	Alarma
8	Alarma
9	Alarma
10	Alarma
11	Alarma
12	Alarma
13	Alarma
14	Alarma

Legenda	Descripción
1	Silo
2	Conveyor
3	Sensor
4	Actuador
5	Alarma
6	Alarma
7	Alarma
8	Alarma
9	Alarma
10	Alarma
11	Alarma
12	Alarma
13	Alarma
14	Alarma